


## (ร่าง) รูปแบบการปรับปรุงศูนย์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ห้อง Fitness)



### แนวทางการปรับปรุง

1. ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายอาคารฯ ให้ออกแบบภายในตามผังที่ร่าง พร้อมรูปแบบป้ายชื่อหน้าห้อง โดยใช้ชื่อ “ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการพัฒนาการ” (ขอให้ในที่ประชุมช่วยพิจารณาตามความเหมาะสม)
2. เสนอขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ภายใน ได้แก่
  - เครื่องเสียง 1 ชุด พร้อมลำโพง 4 ตัว
  - ทิวีจอบนจำนวน 2 เครื่อง (โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดติดตั้ง)
  - พื้นยางเพื่อรองอุปกรณ์แบบสถานี จำนวน 2 แผ่น
  - ติดตั้งเคาเตอร์สำหรับจุดให้บริการ
  - ติดตั้งชั้นวางเพื่อควบคุมเครื่องเสียง
  - ติดตั้งป้ายบอร์ดอะคริลิกแผ่นใหญ่ จำนวน 7 อัน
  - ติดตั้งป้ายบอร์ดอะคริลิกแผ่นเล็กขนาด A4 จำนวน 28 อัน
  - ป้ายตั้งบอกอุปกรณ์ชำรุดจำนวน 5 อัน
3. ขออนุมัติซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน 6 เครื่อง และตรวจสอบสภาพ

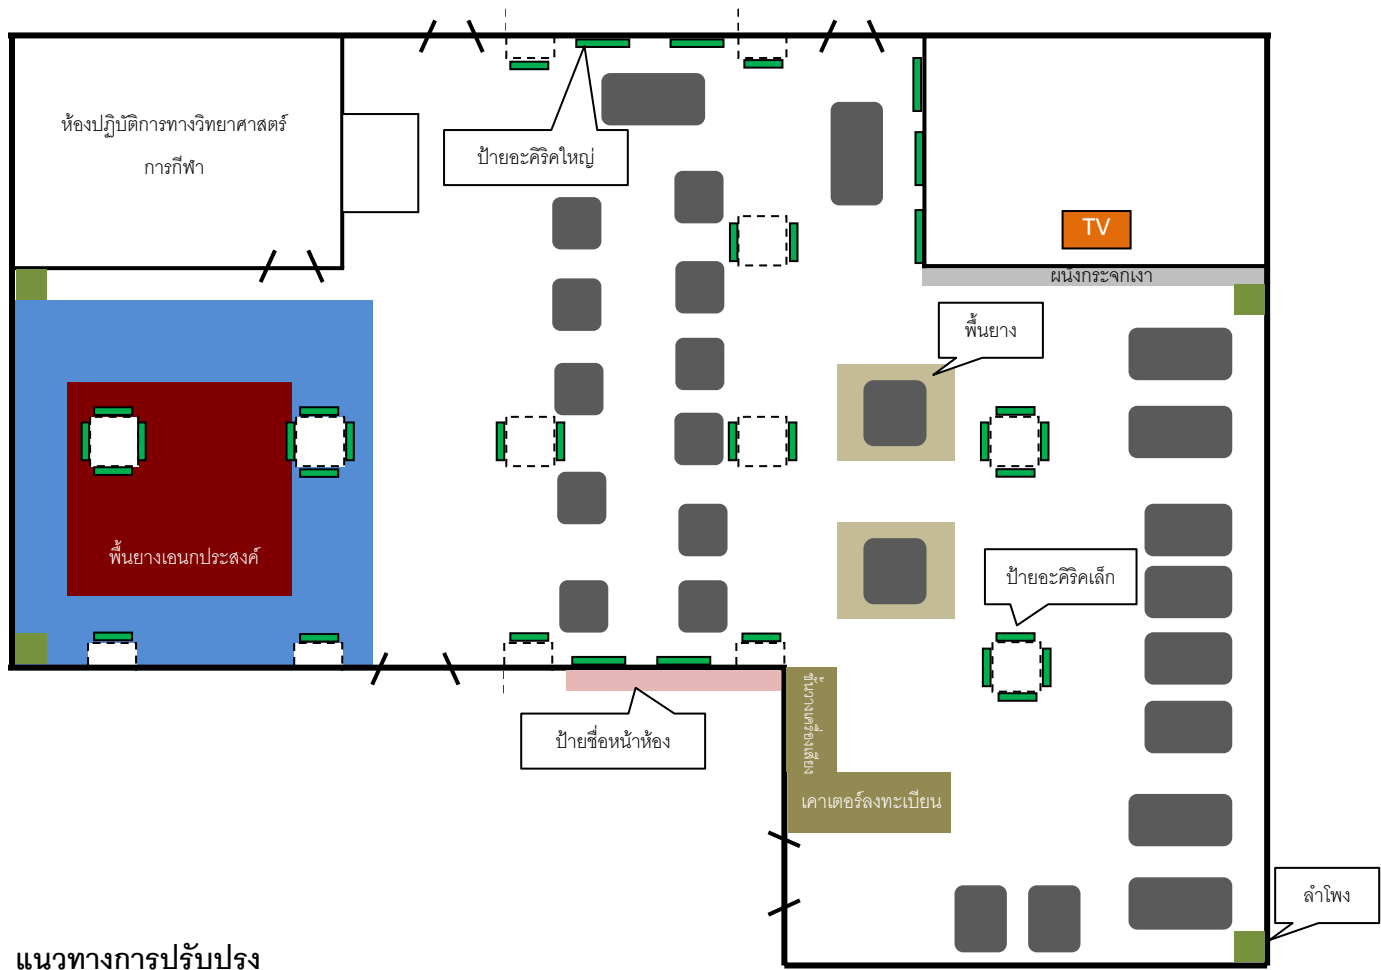