



หลักฐานที่ II -2-6 อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร และไฟฉุกเฉินภายในอาคาร

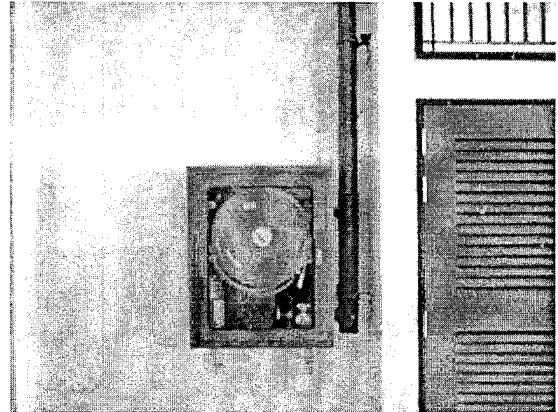

ถังดับเพลิงที่อยู่ภายในอาคารต่างๆ

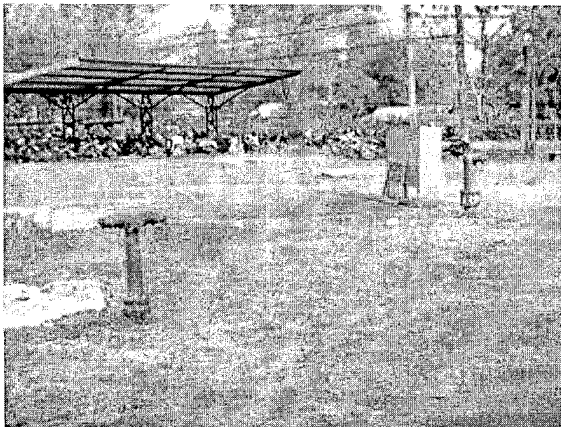

จุดส่งน้ำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายนอกอาคาร และไฟฉุกเฉินในอาคารเมื่อเกิดเหตุ